


NOTAS:

1. CASO "A": CUANDO LA RESISTENCIA SEA MAYOR A 25 OHM, SE INSTALARÁ UNA VARILLA ADICIONAL.

2. CASO "B": PARA SUELOS ROCOSOS SE PODRÁ INSTALAR HORIZONTALMENTE TRATANDO DE ALCANZAR LA PROFUNDIDAD MÁXIMA.

CASO "A"

CASO "B"

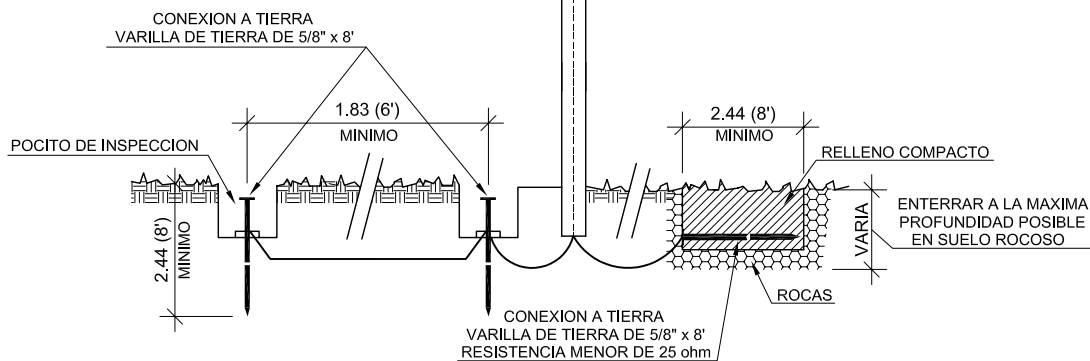

Conexión a Tierra con Varilla Adicional

ELEKTRA NORESTE, S.A.

MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES

NS-4-29

FECHA APROB.:
DIC-08

REVISADO POR:
HLCW

VERSIÓN:
3,1

PAG.:
P-29