



100 AMPERE - 4 Ó 5 TERMINALES (208Y/120 V 3H)
SOLO PARA RESIDENCIAS UNIFAMILIARES

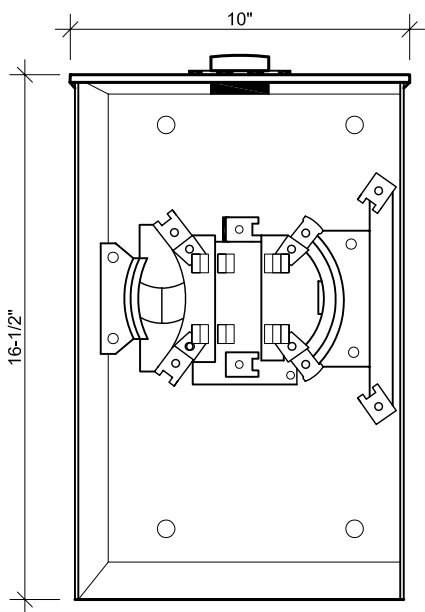

200 AMPERE - 7 TERMINALES

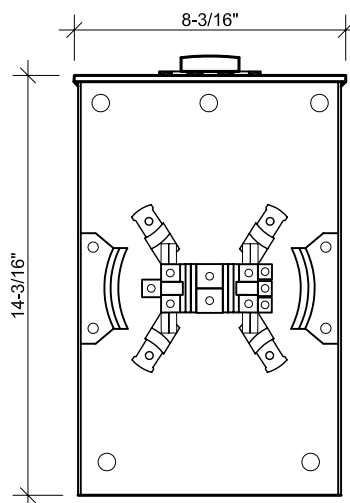

100/200 AMPERE -
4 Ó 5 TERMINALES (208Y/120 V 3H)

NOTAS:

1. LAS CAJAS PARA MEDIDORES SERÁN DE ACERO CALIBRE NO MENOR AL #16.
2. LOS BLOQUES PARA RECEPTÁCULOS DE 100 AMPERE PODRÁN SER PLÁSTICOS Y PARA 200 AMPERE SERÁN DE PORCELANA.
3. NO SE PODRÁN UTILIZAR COMO CAJAS DE PASO.
4. LA TAPA DE LA CAJA DEBERÁ SER DISEÑADA PARA ARO DE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLO.



**Bases para Receptáculos de Medidores KWH
Monofásicos o Trifásicos**

ELEKTRA NORESTE, S.A.

MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES

NS-6-1

FECHA APROB.:
DIC-08

REVISADO POR:
HLCW

VERSIÓN:
3,1

PÁG.:
P-32